

## KIT DUE RELÈ MULTIFUNZIONE PER TRIO PACK COD. 3.031943

### AVVERTENZE GENERALI.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.


Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

### DESCRIZIONE.

Il Kit due relè multifunzione, permette di abilitare il controllo di deumidificatori ambiente in aria neutra o in aria raffrescata, o di una valvola deviatrice estate/inverno. Prima di eseguire qualsiasi intervento è necessario togliere l'alimentazione all'unità interna installata agendo sull'interruttore posto a monte dell'apparecchio.

### INSTALLAZIONE KIT DUE RELÈ (FIG. 1).

- Aprire il quadro elettrico (1) svitando le viti (2).
- Smontare il dispositivo di bloccaggio (3).
- Inserire sulla staffa di supporto (5) i due relè (4) forniti in dotazione.
- Rimontare il dispositivo di bloccaggio (3).

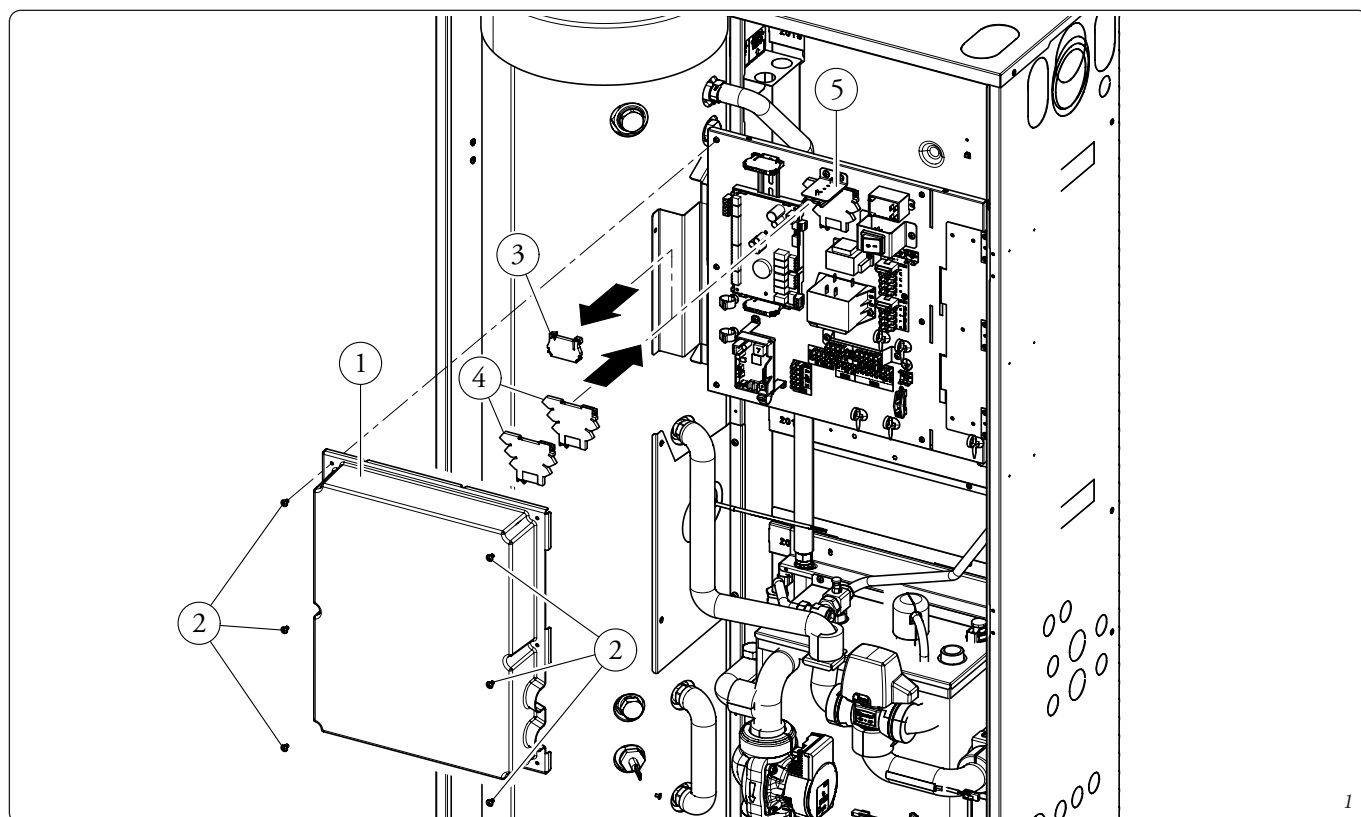

## TWO MULTIFUNCTION RELAYS KIT FOR TRIO PACK CODE 3.031943

### GENERAL WARNINGS.

All the products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in dry environments and protected against weathering.

This instruction manual provides technical information for installing the kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good technique. Improper installation or assembly of the appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation of same.

Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by authorised professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.

### DESCRIPTION.


The kit with two multifunction relays allows to enable the control of room dehumidifiers in neutral air or in cooled air, or of a summer/winter diverter valve. Before performing any intervention, disconnect the power supply to the installed indoor unit by acting on the switch placed upstream from the appliance.

### TWO RELAYS KIT INSTALLATION (FIG. 1).

- Open the electrical panel (1) by removing the screws (2).
- Remove the locking device (3).
- Insert the two relays (4) supplied on the support bracket (5).
- Refit the locking device (3).

- Collegare il connettore a 3 poli (6) in uscita dai due relè con il connettore predisposto (7) presente in prossimità dei due relè stessi come indicato in Fig. 2.
- Fissare la morsettiere a 4 poli (8) sul pannello ricordandosi di interporre la targhetta (9) e utilizzando le viti (10) fornite in dotazione come indicato in Fig. 2.
- Al termine richiudere il quadro elettrico con le viti svitate in precedenza.

- Connect the 3-poles connector (6) at the output of the two relays with the connector (7) located near the two relays as indicated in Fig. 2.
- Secure the 4-poles terminal block (8) on the panel remembering to interpose the plate (9) and to use the screws (10) supplied as indicated in Fig. 2.
- At the end, close the electrical panel with the screws previously removed.

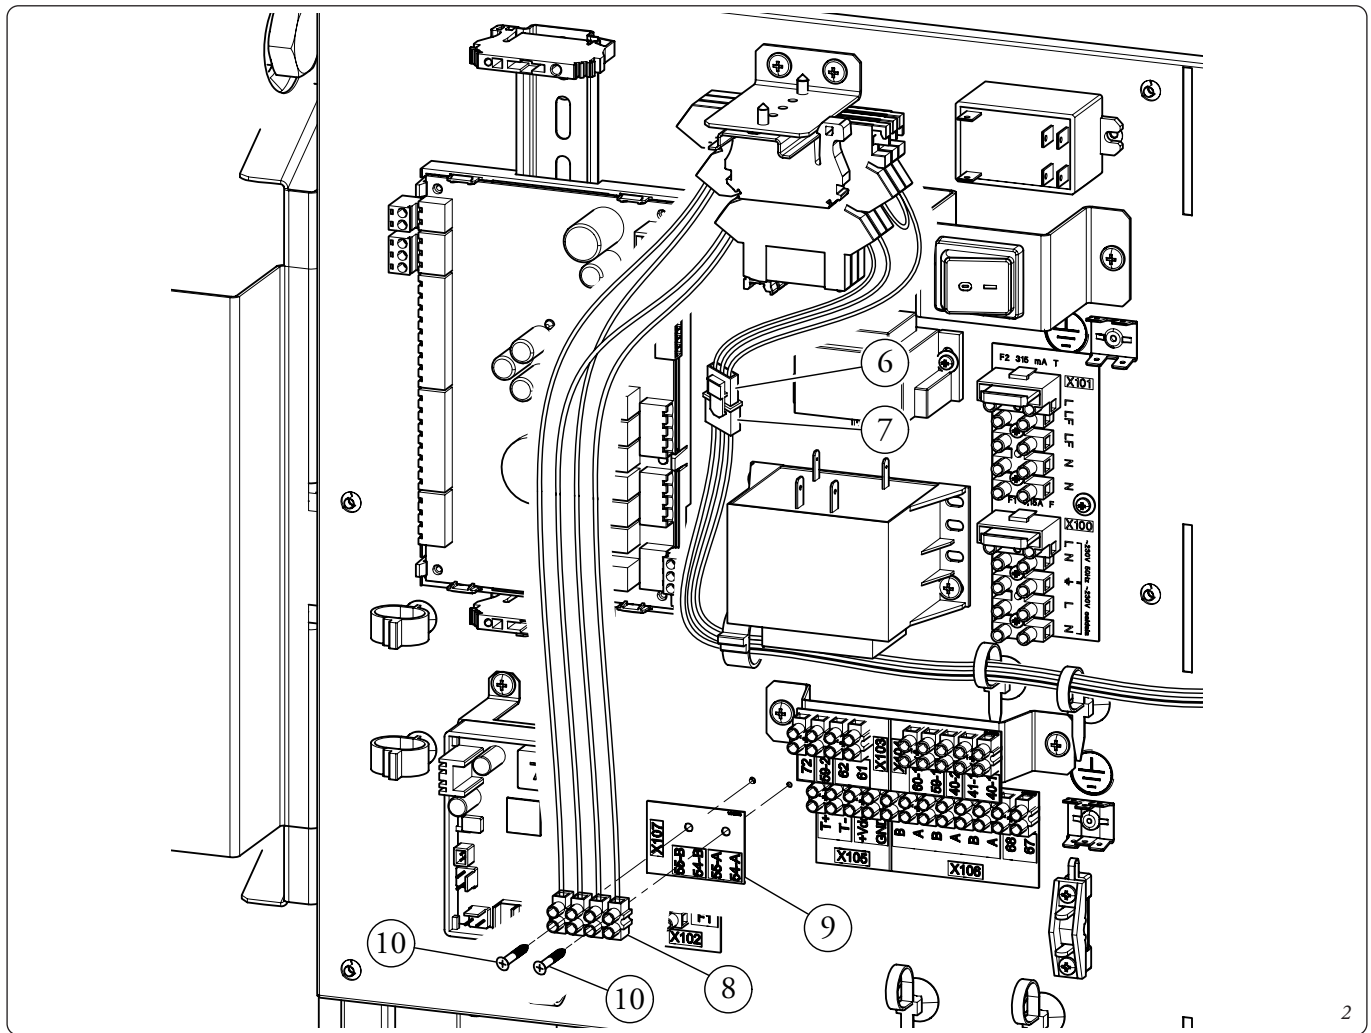

SCHEMA COLLEGAMENTO KIT DUE RELÈ.

TWO RELAYS CONNECTION DIAGRAM

