

**SONDA ESTERNA DI TEMPERATURA  
PER CALDAIE CON POTENZA > 35 KW****COD. 3.015266****AVVERTENZE GENERALI.**

*Tutti i prodotti sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto. Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie. Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica. L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso. L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.*

La sonda esterna collegata all'impianto elettrico della caldaia consente di diminuire o aumentare automaticamente la temperatura massima di mandata all'impianto all'aumentare o al diminuire della temperatura esterna in modo da adeguare il calore fornito all'impianto in funzione della variazione della temperatura esterna. La sonda esterna agisce sempre quando è collegata indipendentemente dalla presenza dei kit di termoregolazione IMMERGAS.

**FUNZIONAMENTO.**

La caldaia, a seconda della temperatura esterna e delle impostazioni eseguite sulla stessa, regola la temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna (vedi libretto istruzioni di caldaia).

**CARATTERISTICHE GENERALI.**

- La sonda di temperatura è specificamente realizzata per il montaggio in ambienti esterni.
- Protezione dall'azione degli agenti atmosferici IP66.
- Contenitore in materiale plastico.
- Montaggio a parete (orizzontale o verticale) di estrema facilità con fissaggio mediante tasselli.
- Sensore di tipo NTC con R 25 °C di 12 k ohm

**ALLACCIAMENTO ELETTRICO.**

- La caldaia è già predisposta per l'allacciamento elettrico che avviene mediante due fili collegati agli appositi morsetti (vedi schema elettrico sul libretto istruzioni di caldaia).
- Lunghezza massima dei cavi 50 metri (distanza caldaia - sonda esterna).
- Sezione dei cavi con applicazione orizzontale compresa tra 0,5 e 1,5 mm<sup>2</sup> il cavo deve avere una guaina protettiva con diametro compreso tra Ø 5 - 7 mm
- Sezione dei cavi con applicazione verticale compresa tra 0,5 e 1,5 mm<sup>2</sup> la guaina protettiva in questa applicazione non è indispensabile.

**EXTERNAL TEMPERATURE PROBE  
FOR BOILERS WITH POWER > 35 KW****CODE 3.015266****GENERAL WARNINGS.**

*All products are protected with suitable transport packaging. The material must be stored in dry environments and protected against weathering.*

*This instruction manual provides technical information for installing the kit. As for the other issues related to kit installation (e.g. safety in the work site, environment protection, injury prevention), it is necessary to comply with the provisions specified in the regulations in force and principles of good practice.*

*Improper installation or assembly of the appliance and/or components, accessories, kit and devices can cause unexpected problems to people, animals and objects. Read the instructions provided with the product carefully to ensure a proper installation.*

*Installation and maintenance must be performed in compliance with the regulations in force, according to the manufacturer's instructions and by authorised professionally qualified staff, intending staff with specific technical skills in the plant sector, as envisioned by the Law.*

The external probe connected to the boiler electrical system allows to automatically decrease or increase the max. flow temperature when the external temperature increases or decreases, in order to adjust the heat supplied to the system according to the change in external temperature.

The external probe always acts when it is connected independently from the presence of the Immergas heat adjustment kit.

**OPERATION.**

Depending on the external temperature and the settings on the boiler, it latter adjusts the flow temperature depending on the external temperature (see boiler instruction book).

**GENERAL FEATURES.**

- The temperature probe is specifically realized for assembly in external environments.
- IP66 protection rating against atmospheric agents.
- Plastic container.
- Easy wall-mounting (horizontal or vertical) using plugs.
- NTC type probe with R 25 °C of 12 k ohm

**ELECTRIC CONNECTION.**


- The boiler is already prepared for the electric connection, which takes place using two wires connected to the relevant clamps (see wiring diagram in boiler instruction book).
- Maximum length of the cables 50 metres (boiler-external probe distance).
- Cables section with horizontal application between 0.5 and 1.5 mm<sup>2</sup>. The cable must have a protective sheath with diameter between Ø 5 - 7 mm
- Section of cables with vertical application between 0.5 and 1.5 mm<sup>2</sup>. The protective sheath is not indispensable in this application.

## ISTRUZIONE PER L'INSTALLATORE.

**N.B.:** questa sonda esterna di temperatura è adatta alla sola installazione su caldaie Immergas.

- La sonda esterna deve essere installata sulla parete a Nord (sempre se è possibile) o Nord-Ovest dell'edificio, ad una altezza da terra di almeno 3 metri, in una posizione non esposta a correnti d'aria improvvise, al riparo dall'azione dei raggi solari o di altre fonti di calore e al riparo da urti ed eventuali manomissioni.
- Nella figure 2 e 3 sono indicati gli interassi di foratura in base al tipo di installazione.
- Far passare i cavi di collegamento attraverso il passacavo in gomma posto sul fondo della sonda e fissarla al muro mediante i due tasselli (part. D).
- Fermare i cavi di collegamento alla schedina di controllo mediante la fascetta in dotazione (Part. E).
- Effettuare il collegamento elettrico dei due cavi alla morsetteria della sonda.

## MONTAGGIO VERTICALE VERTICAL ASSEMBLY

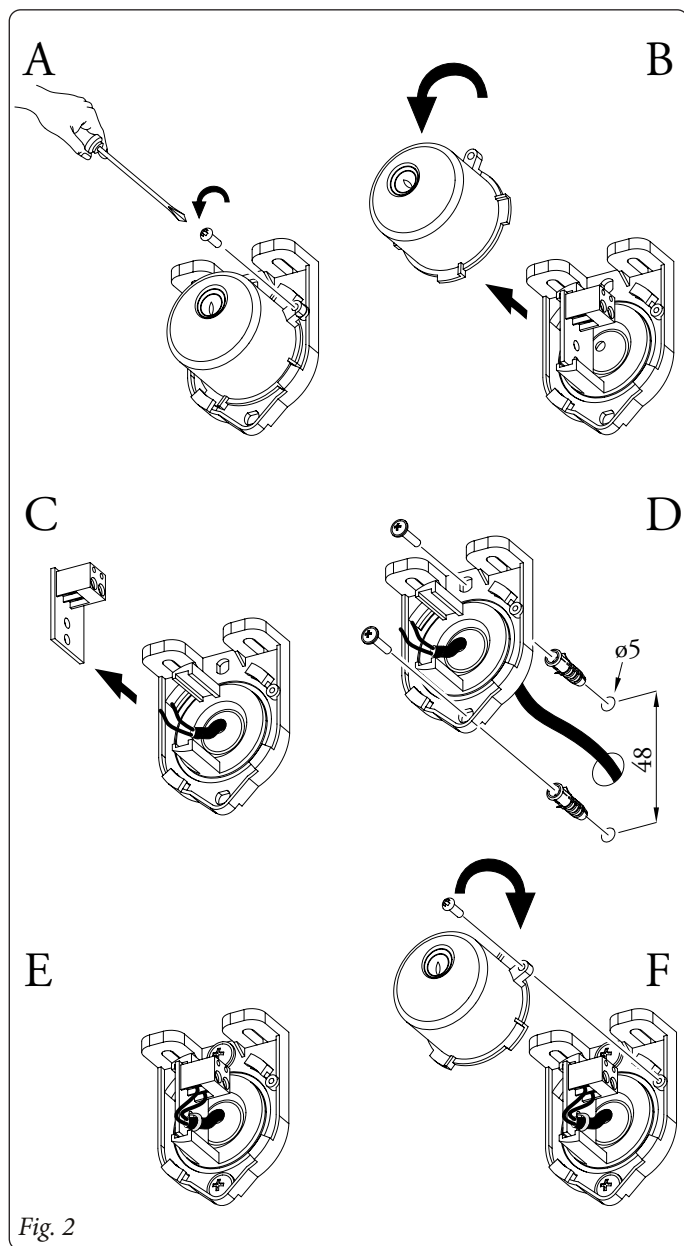


## INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER.

**N.B.:** this external temperature probe is suitable for installation on Immergas boilers only.

- The external probe must be installed on the North or North-West wall of the building (if possible) at a height of at least 3 metres from the ground. It must be in a position that is not exposed to sudden air currents, protected from the sun's rays or other heat sources and also protected from blows and tampering.
- Figures 2 and 3 indicate the distance between the holes on the basis of the type of installation.
- Pass the connection cables through the rubber whipping on the bottom of the probe and fix it to the wall using the plugs (part. D).
- Block the connection cables to the small control board using the supplied straps (Part. E).
- Connect the two electric cables to the probe terminal board.

## MONTAGGIO ORIZZONTALE HORIZONTAL ASSEMBLY

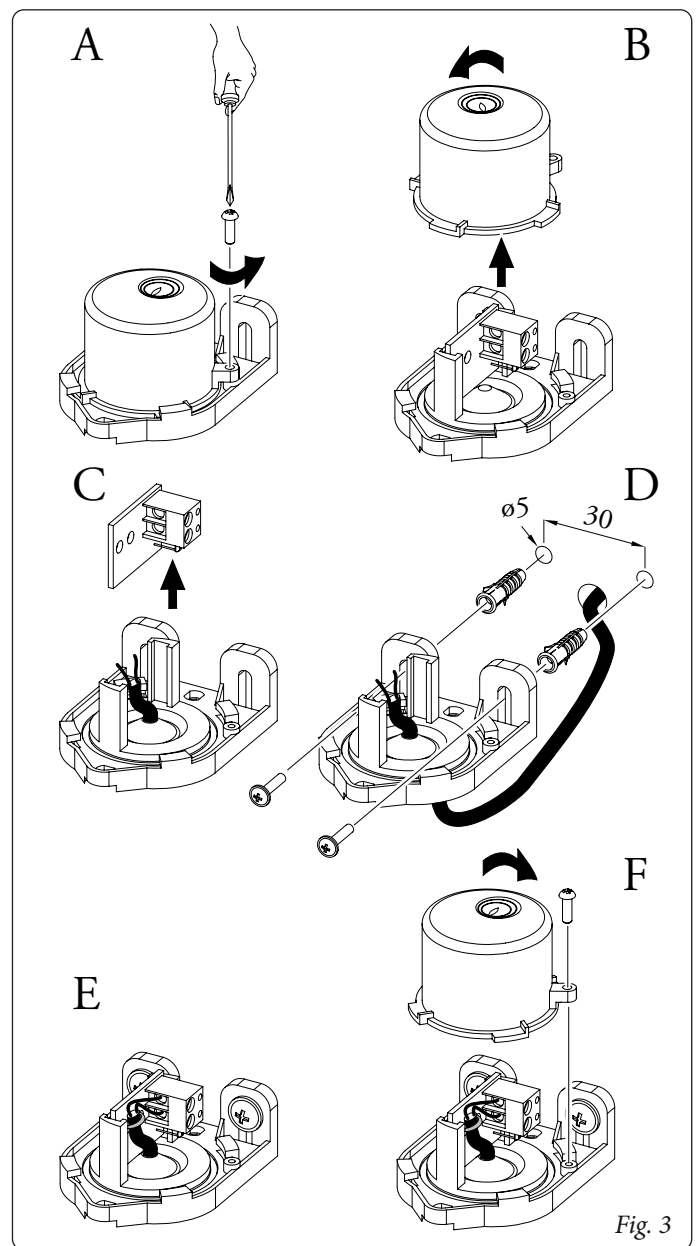

### SCHEDA DI PRODOTTO

In conformità al Regolamento 811/2013 la classe del dispositivo di controllo della temperatura è:

Classe	Contributo all'efficienza energetica stagionale di riscaldamento d'ambiente	Descrizione
II	+2%	Kit Sonda Esterna Caldaia
VI	+4%	Kit Sonda Esterna Caldaia abbinata a CAR V2 o Super CAR
VII	+3,5%	Kit Sonda Esterna Caldaia abbinata a Crono 7

### PRODUCT SPECIFICATIONS.

In accordance with Regulation 811/2013 the temperature control device class is:

Class	Contribution to the environmental heating seasonal energy efficiency	Description
II	+2%	Boiler Outer Sensor Kit
VI	+4%	Boiler Outer Sensor Kit coupled to CAR V2 or Super CAR
VII	+3,5%	Boiler Outer Sensor Kit coupled to Crono 7

### GRAFICO FUNZIONAMENTO SONDA

### PROBE FUNCTIONING GRAPHICS.

