

KIT ALLACCIAIMENTO POSTERIORE CALDAIE DA INCASSO PENSILI INSTANTANEE COD. 3.025382

Avvertenze generali.

Tutti i prodotti Immergas sono protetti con idoneo imballaggio da trasporto.

Il materiale deve essere immagazzinato in ambienti asciutti ed al riparo dalle intemperie.

Il presente foglio istruzioni contiene informazioni tecniche relative all'installazione del kit Immergas. Per quanto concerne le altre tematiche correlate all'installazione del kit stesso (a titolo esemplificativo: sicurezza sui luoghi di lavoro, salvaguardia dell'ambiente, prevenzioni degli infortuni), è necessario rispettare i dettami della normativa vigente ed i principi della buona tecnica.

L'installazione o il montaggio improprio dell'apparecchio e/o dei componenti, accessori, kit e dispositivi Immergas potrebbe dare luogo a problematiche non prevedibili a priori nei confronti di persone, animali, cose. Leggere attentamente le istruzioni a corredo del prodotto per una corretta installazione dello stesso.

L'installazione e la manutenzione devono essere effettuate in ottemperanza alle normative vigenti, secondo le istruzioni del costruttore e da parte di personale abilitato nonché professionalmente qualificato, intendendo per tale quello avente specifica competenza tecnica nel settore degli impianti, come previsto dalla Legge.

elenco apparecchi abbinabili.


- Victrix Hybrid
- Victrix Extra
- Victrix Tera V2

Installazione del kit.

Montare il gruppo allacciamento come rappresentato in figura avendo cura di interporre le guarnizioni e di montare sul tubo entrata acqua fredda (AF) il rubinetto di svuotamento sanitario fissandolo con del sigillante a tenuta.

Per evitare la possibilità di infiltrazioni d'acqua nella muratura, sigillare tutti i passaggi tra i tubi di collegamento della caldaia e del telaio da incasso.

N.B.: ultimato il montaggio procedere con la verifica della prova di tenuta del circuito gas e del circuito idraulico.

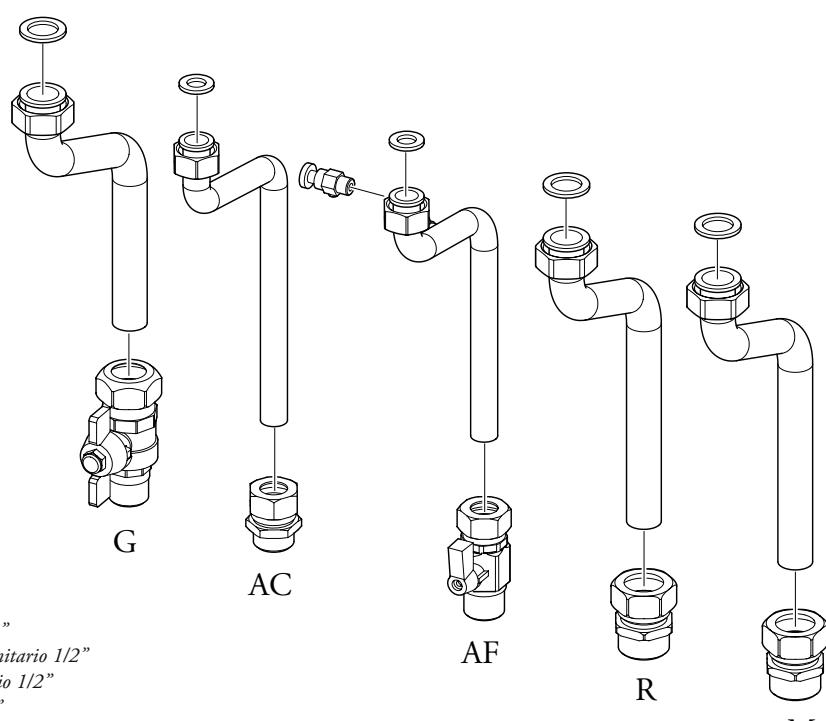

Legenda:

- G - Alimentazione gas 1/2"
AC - Uscita acqua calda sanitario 1/2"
AF - Entrata acqua sanitario 1/2"
R - Ritorno impianto 3/4"
M - Mandata impianto 3/4"