



Prüfbericht

Wärmeleistung eines Sonnenkollektors

Test Report

Thermal Performance of a Solar Collector

nach EN ISO 9806:2017
according to EN ISO 9806:2017

Prüfbericht-Nr.: 20COL1538/1OEM06
Test Report No.: 20COL1538/1OEM06

Stuttgart, den 08.06.2022
Stuttgart, June 8th, 2022

Auftraggeber: **Immergas S.P.a**
client: **Via Cisa Ligure 95**
42041 Brescello
Italien

Hersteller: **Immergas S.P.a**
manufacturer:

Typ: **Colletore Solar Piano CP4XL**
type:

Herstelljahr: **2020**
year of production:

Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

1	Beschreibung des Sonnenkollektors3 <i>Solar Collector Description</i>
2	Prüfergebnisse Wärmeleistung6 <i>Test Results Thermal Performance</i>
3	Prüfvorkommnisse und Betriebsverhalten des Kollektors9 <i>Test Occurrences and Operating Behaviour</i>
4	Prüfverfahren9 <i>Test Methods</i>
	Anhang A: Messwerte der Außenprüfung unter quasi-dynamischen Bedingungen 10 <i>Annex A: Measured Data of Outdoor Test under Quasi-Dynamic Conditions</i>
	Anhang B: Bezug auf Aperturfläche 12 <i>Annex B: Reference to aperture area</i>
	Anhang C: Nomenklatur 15 <i>Annex C: Symbols and Units</i>

1 Beschreibung des Sonnenkollektors (gemäß Herstellerangaben) *Solar Collector Description (acc. to manufacturer)*

Hersteller <i>manufacturer</i>	Immergas S.P.a Via Cisa Ligure 95 42041 Brescello Italien
Ansprechpartner: <i>contact person:</i>	Mauro Guareschi Tel.: +39 (0)522689011 email: Guareschi_m@immergas.com
Typ: <i>type:</i>	Colletore Solar Piano CP4XL <i>Colletore Solar Piano CP4XL</i>
Herstellernummer: <i>serial no.:</i>	keine Angabe <i>not specified</i>
Serienprodukt oder Baumuster: <i>duplicate part or model:</i>	Serienprodukt <i>duplicate part</i>
Herstelljahr: <i>year of production:</i>	2020 <i>2020</i>

Kollektor *Collector*

Bauart: <i>collector type:</i>	Flachkollektor <i>flat plate collector</i>
Brutto-Kollektorfläche: <i>gross area of collector:</i>	2.52 m ² <i>2.52 m²</i>
Länge: <i>length:</i>	2150 mm <i>2150 mm</i>
Breite: <i>width:</i>	1170 mm <i>1170 mm</i>
Höhe: <i>height:</i>	85 mm <i>85 mm</i>
Gewicht: <i>weight:</i>	38 kg <i>38 kg</i>
Wärmeträgerinhalt: <i>heat transfer fluid content:</i>	1.77 Liter <i>1.77 litres</i>
Material Seitenwand/Rahmen: <i>material side wall/frame:</i>	Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung <i>aluminium-magnesium-silicon alloy</i>
Material Rückwand: <i>material back sheet:</i>	Aluminiumblech <i>aluminium sheet</i>
Verbindungsart der Rahmenteile: <i>frame fastening method:</i>	Metalleckverbinder geklebt <i>metal connector glued</i>
Einbauweise: <i>collector mounting:</i>	Aufdach, Flachdach, indach <i>on roof, flat roof, roof integrated</i>
Anzahl Anschlüsse: <i>number of connections:</i>	4 <i>4</i>
Ausführung Anschlüsse: <i>realisation of connections:</i>	22 mm Cu-Rohr mit Klemmringverbinder <i>22 mm Cu pipe with compression fitting</i>

Absorber

Absorber

Material: <i>material:</i>	Aluminiumblech mit Kupferregister <i>aluminium sheet with copper pipes</i>
Verbindung Fluidkanäle/Absorber: <i>bond between risers and fin/plate:</i>	lasergeschweißt <i>laser welded</i>
Dicke: <i>thickness:</i>	0.4 mm <i>0.4 mm</i>
Oberflächenbehandlung: <i>surface treatment:</i>	hochselektiv <i>high selectiv</i>
Absorptionsgrad: <i>solar absorptance:</i>	0.95 <i>0.95</i>
Emissionsgrad: <i>emittance:</i>	0.05 <i>0.05</i>
Durchströmungsform: <i>flow pattern:</i>	Harfe <i>harp</i>
Abmessungen Absorber [L x B]: <i>dimension absorber [L x W]:</i>	2094 mm x 1105 mm <i>2094 mm x 1105 mm</i>
Abmessungen Absorberrohre: <i>dimension absorber tubes:</i>	8.0 x 0.4 mm <i>8.0 x 0.4 mm</i>
Anzahl Absorberrohre: <i>number of absorber tubes:</i>	12 <i>12</i>
Länge eines Absorberrohres: <i>length of a single absorber tube:</i>	1988 mm <i>1988 mm</i>
Abstand der Absorberrohre: <i>distance centre to centre between absorber tubes:</i>	96 mm <i>96 mm</i>
Länge eines Sammlerrohres: <i>length of header tube:</i>	1215 mm <i>1215 mm</i>
Abmessungen Sammlerrohr: <i>dimension of the header tube:</i>	22 x 0.8 mm (oder 18 x 0.7 mm) <i>22 x 0.8 mm (or 18 x 0.7 mm)</i>

Transparente Abdeckung

Transparent cover:

Anzahl: <i>number:</i>	1 <i>1</i>
Länge x Breite x Dicke: <i>length x width x thickness:</i>	2137 mm x 1157 mm x 3.2 mm <i>2137 mm x 1157 mm x 3.2 mm</i>
Transmissionsgrad: <i>transmittance:</i>	0.895 <i>0.895</i>
Abmessungen Apertur [L x B]: <i>aperture dimension [L x W]:</i>	2070 mm x 1090 mm (von Prüflabor bestimmt) <i>2070 mm x 1090 mm (determined by test laboratory)</i>
Oberflächenstruktur innen/außen: <i>surface characteristics inside/outside:</i>	klar / klar <i>clear / clear</i>

Anmerkung: Die Glasscheibe ist am Rand schwarz bedruckt, ganz außen ein Streifen von 12 mm zu 100 %, zur Scheibenmitte hin ein Streifen von 33 mm abnehmend von ca. 90 % bis 10 % Abdeckung.

Note: The glass pane is printed black on the edge, on the outside a strip of 12 mm to 100%, towards the center of the pane a stiffness of 33 mm decreasing from about 90% to 10% cover.

^{*)} Unbedruckter Bereich – effektive Netto-Aperturfläche laut Hersteller 2.31 m²

^{*)} *Unprinted area - effective net aperture area according to manufacturer 2.31 m²*

Wärmedämmung

Thermal insulation:

	Rückseite <i>back side</i>	seitlich <i>at the side</i>
Material: <i>material:</i>	Mineralwolle <i>mineral wool</i>	- -
Hersteller: <i>manufacturer:</i>	keine Angabe <i>not specified</i>	- -
Produktbezeichnung: <i>product name:</i>	keine Angabe <i>not specified</i>	- -
Wärmeleitfähigkeit: <i>thermal conductivity:</i>	0.035 W/(mK) <i>0.035 W/(mK)</i>	- -
Dichte: <i>density:</i>	30 - 50 kg/m ³ <i>30 - 50 kg/m³</i>	- -
Dicke: <i>thickness:</i>	40 mm <i>40 mm</i>	- -

Grenzdaten

Limitations:

Stillstandstemperatur: <i>stagnation temperature:</i>	200 °C (von Prüflabor bestimmt) <i>200 °C (determined by test laboratory)</i>
maximale Betriebstemperatur: <i>maximum operation temperature:</i>	keine Angabe <i>not specified</i>
max. zulässiger Betriebsdruck: <i>maximum operation pressure:</i>	10 bar <i>10 bar</i>
Zulässiger Wärmeträger: <i>allowed heat transfer fluid:</i>	Frostschutz-Wasser-Gemisch <i>antifreeze-water mixture</i>
Nenndurchfluss pro Kollektor: <i>nominal flow rate per collector:</i>	75 kg/h <i>75 kg/h</i>

Gültigkeit

Validity:

Der Prüfbericht ist gültig für den oben beschriebenen Kollektortyp Colletore Solar Piano CP4XL.
The test report is valid for collector type Colletore Solar Piano CP4XL as specified above.

2 Prüfergebnisse Wärmeleistung

Test Results Thermal Performance

Spezifische Nutzenergie des Kollektors:

Specific useful energy extracted from the collector:

$$\dot{Q} = A_G \left[\eta_{0,b} K_b(\theta_L, \theta_T) G_b + \eta_{0,b} K_d G_d - a_1(\vartheta_m - \vartheta_a) - a_2(\vartheta_m - \vartheta_a)^2 - a_3 u'(\vartheta_m - \vartheta_a) + a_4(E_L - \sigma T_a^4) - a_5 \left(\frac{d\vartheta_m}{dt} \right) - a_6 u' G - a_7 u'(E_L - \sigma T_a^4) - a_8(\vartheta_m - \vartheta_a)^4 \right]$$

mit/*with*

$$K_b(\theta_L, \theta_T) = K_b(\theta_L, 0) \cdot K_b(0, \theta_T)$$


	Einheit <i>unit</i>	Wert <i>value</i>	σ^*
Konversionsfaktor basierend auf der direkten Bestrahlungsstärke <i>peak collector efficiency based on beam irradiance</i>	$\eta_{0,b}$ [-]	0.744	0.002
Einfallswinkel-Korrekturfaktor für diffuse Strahlung <i>incidence angle modifier for diffuse radiation</i>	K_d [-]	0.970	0.006
Wärmedurchgangskoeffizient <i>heat loss coefficient</i>	a_1 [W/(m ² K)]	3.716	0.050
temperaturabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>temperature dependent heat loss coefficient</i>	a_2 [W/(m ² K ²)]	0.013	0.001
windabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>wind speed dependent heat loss coefficient</i>	a_3 [J/(m ³ K)]	0	-
Faktor zur Berechnung der von der Himmelstemperatur abhängigen Strahlungswärmeverluste <i>factor for calculation of sky temperature dependent radiative heat losses</i>	a_4 [-]	0	-
effektive spezifische Wärmekapazität <i>effective specific thermal capacity</i>	a_5 [J/(m ² K)]	10360	243
Koeffizient zur Berechnung der Windabhängigkeit des Konversionsfaktors <i>coefficient for calculation of wind dependence of zero loss efficiency</i>	a_6 [s/(m)]	0	-
Windabhängiger Strahlungsaustauschkoeffizient <i>wind speed dependence or IR radiation exchange</i>	a_7 [s/m]	-	-
Koeffizient zur Berechnung der Strahlungswärmeverluste <i>coefficient for radiation losses</i>	a_8 [W/m ² K ⁴]	-	-

* σ : Standardabweichung / *standard deviation*

Einfallswinkel-Korrekturfaktor der direkten Bestrahlungsstärke
Incidence angle modifier of the beam solar irradiance

Einfallswinkel θ <i>incident angle θ</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$K_b(\theta_L, 0)$:	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.90	0.73	0.37	0.00
σ^*	-	-	0.00	-	0.00	0.01	0.01	0.02	-	-
$K_b(0, \theta_T)$:	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.90	0.73	0.37	0.00
σ^*	-	-	0.00	-	0.00	0.01	0.01	0.02	-	-

Maximale Temperaturdifferenz während der Prüfung <i>maximum temperature difference during test</i>	88 K
$(\vartheta_m - \vartheta_a)_{\max}$: <i>$(\vartheta_m - \vartheta_a)_{\max}$:</i>	88 K
Peakleistung pro Kollektormodul \dot{Q}_{peak} $(G_b = 850 \text{ W/m}^2, G_d = 150 \text{ W/m}^2, (\vartheta_m - \vartheta_a) = 0)$:	1866 W
<i>peak power per collector unit \dot{Q}_{peak}</i> <i>$(G_b = 850 \text{ W/m}^2, G_d = 150 \text{ W/m}^2, (\vartheta_m - \vartheta_a) = 0)$:</i>	1866 W

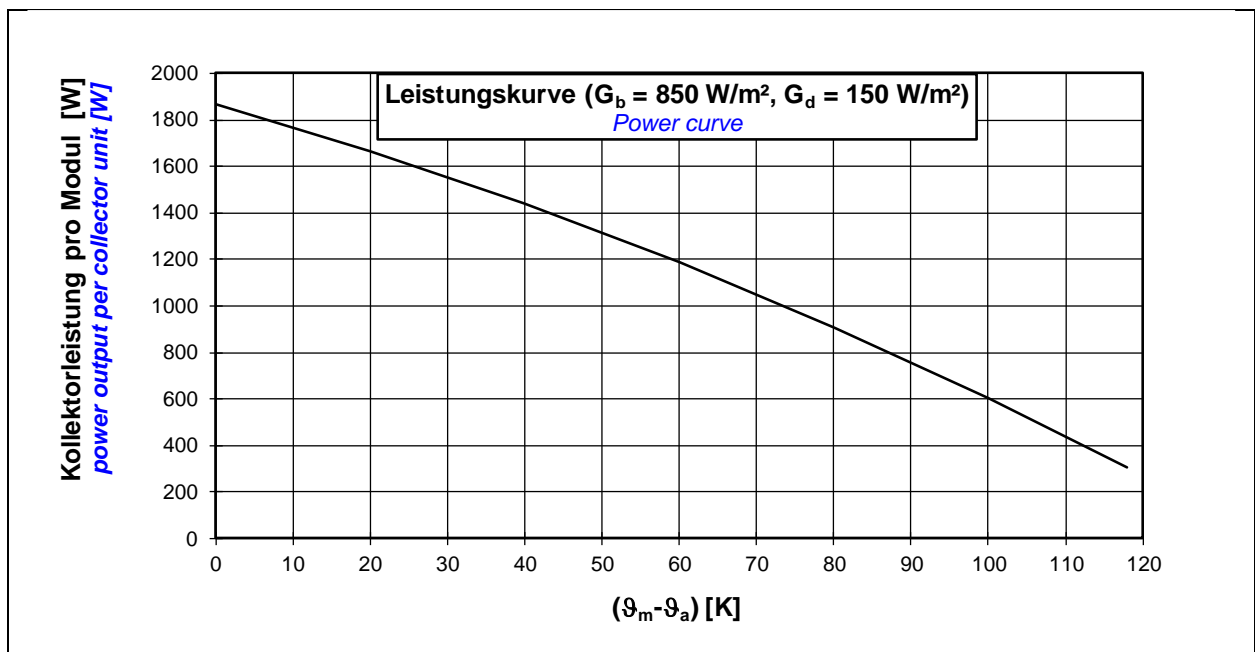

Kollektorleistung pro Modul [W]

Power output per collector unit [W]

$\vartheta_m - \vartheta_a$ [K]	Bestrahlungsstärke / <i>Irradiance</i>		
	$G_b = 0 \text{ W/m}^2$ $G_d = 400 \text{ W/m}^2$	$G_b = 440 \text{ W/m}^2$ $G_d = 260 \text{ W/m}^2$	$G_b = 850 \text{ W/m}^2$ $G_d = 150 \text{ W/m}^2$
0	727	1298	1866
20	527	1097	1666
40	300	871	1439
60	48	618	1187
80	0 *)	339	908
100	0 *)	34	602
118	0 *)	0 *)	305

Anmerkung: Die angegebenen Werte beziehen sich auf senkrechte Einstrahlung

Note: the reported values are for normal incidence

*) Die Kollektorleistung ist mit Null angegeben, da sich rechnerisch bei diesen Betriebsbedingungen eine negative Kollektorleistung ergibt.

**) Calculating the power output per collector unit under these operation conditions result in negative values. Therefore the calculated power output is indicated with zero.*

3 **Prüfvorkommnisse und Betriebsverhalten des Kollektors** *Test Occurrences and Operating Behaviour*

Keine Auffälligkeiten
Nothing particular

4 **Prüfverfahren** *Test Methods*

Die Prüfung der Wärmeleistung erfolgte im Außentest nach EN ISO 9806:2017 "Solarenergie - Thermische Sonnenkollektoren - Prüfverfahren" unter Verwendung des Prüfverfahrens unter quasi-dynamischen Bedingungen mit einer Kollektorneigung von 38.5 °.
Als Wärmeträger wurde Wasser mit einem spezifischen Massenstrom von 72 kg/(m²h) verwendet.


The thermal performance test was carried out outdoors according to EN ISO 9806:2017 „Solar energy – Solar thermal collectors – Test methods“ under quasi-dynamic conditions and a collector tilt angle of 38.5 °. Water was used as heat transfer fluid with a specific mass flow rate of 72 kg/(m²h).

Dieser Prüfbericht darf ohne die schriftliche Zustimmung des IGTE nicht **auszugsweise** vervielfältigt werden.

*It is not allowed to copy **extracts** of this test report without a written agreement from IGTE.*

Eingang Prüfling: <i>Arrival of test sample:</i>	13.03.2020
Interne Kennzeichnung des Prüflings: <i>Internal identification of test sample:</i>	C1538A C1538A
Prüfzeitraum: <i>Test period:</i>	15.04.2020 – 18.04.2020
Prüfer: <i>Test engineer:</i>	Dipl.-Ing. (FH) C. Twerdy

Stuttgart, den 08.06.2022


Dr.-Ing. Harald Drück
Leiter Prüfbereich Solar
Head of test section solar

Anhang A: Messwerte der Außenprüfung unter quasi-dynamischen Bedingungen

Annex A: Measured Data of Outdoor Test under Quasi-Dynamic Conditions

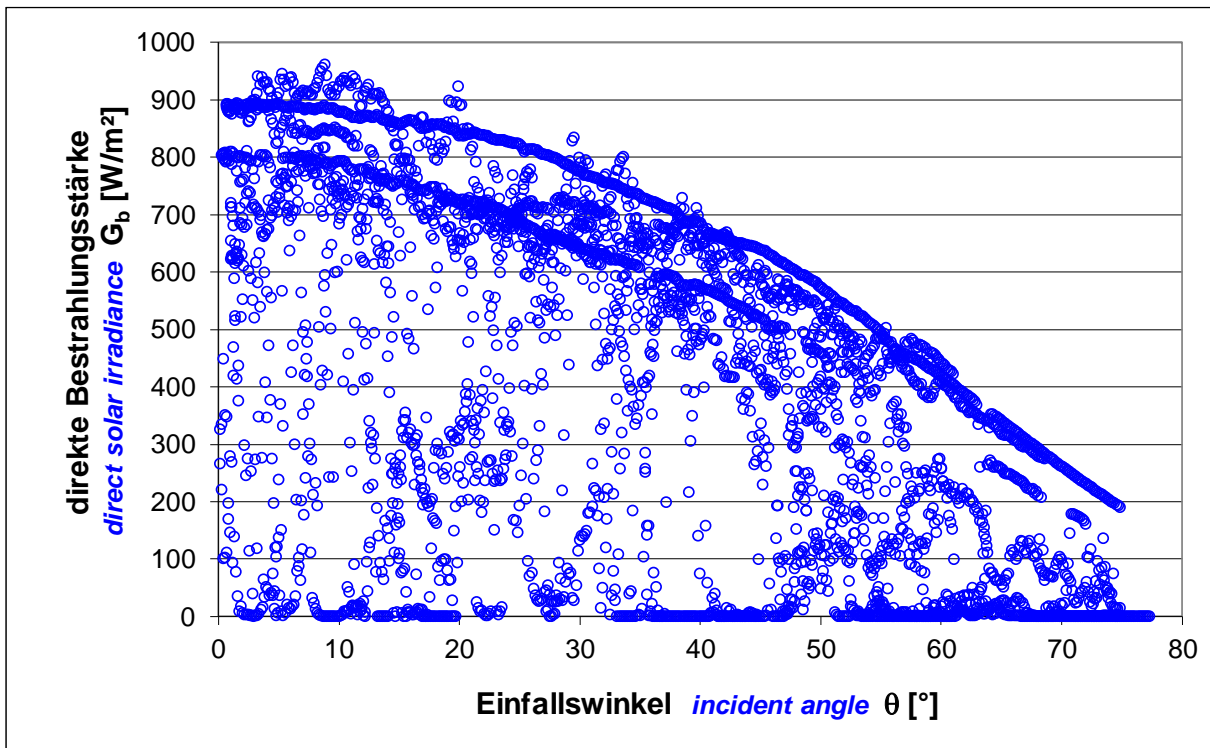


Abbildung A.1: Direkte Bestrahlungsstärke für unterschiedliche Einfallswinkel
Figure A.1: Direct solar irradiance for different incident angles

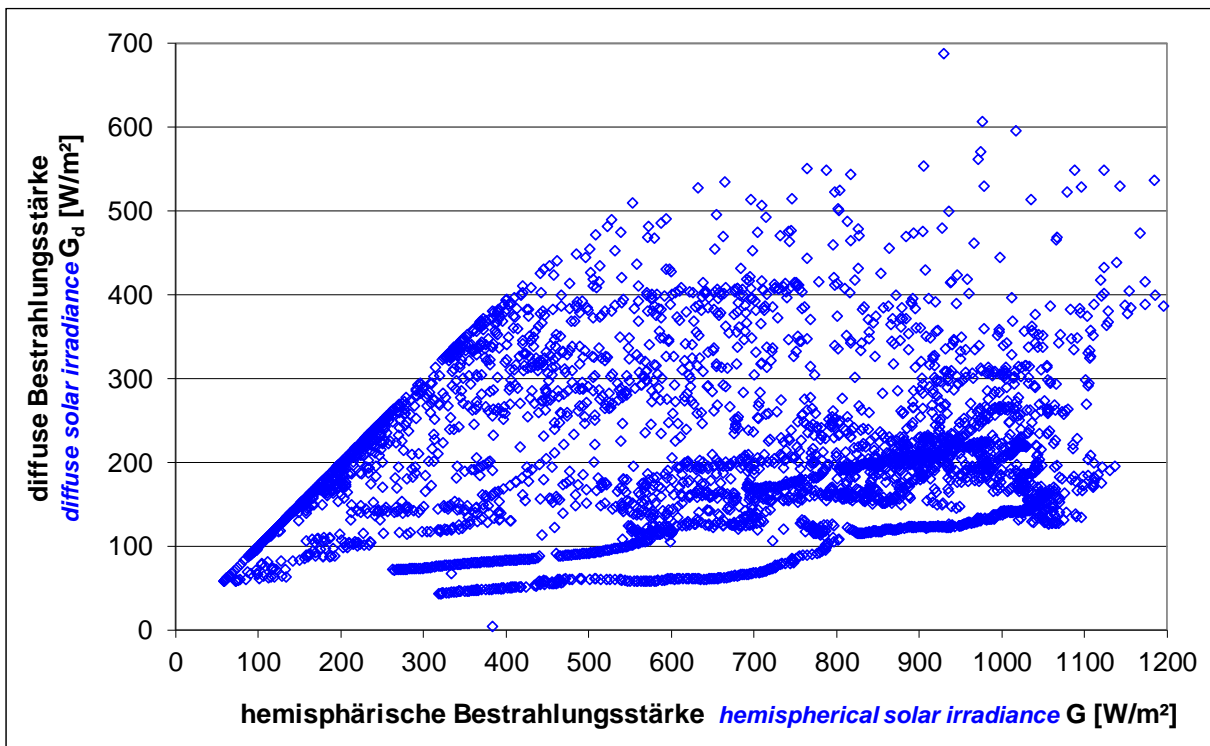


Abbildung A.2: Zusammenhang zwischen diffuser Bestrahlungsstärke und hemisphärischer Bestrahlungsstärke
Figure A.2: Relation between diffuse solar irradiance and hemispherical solar irradiance

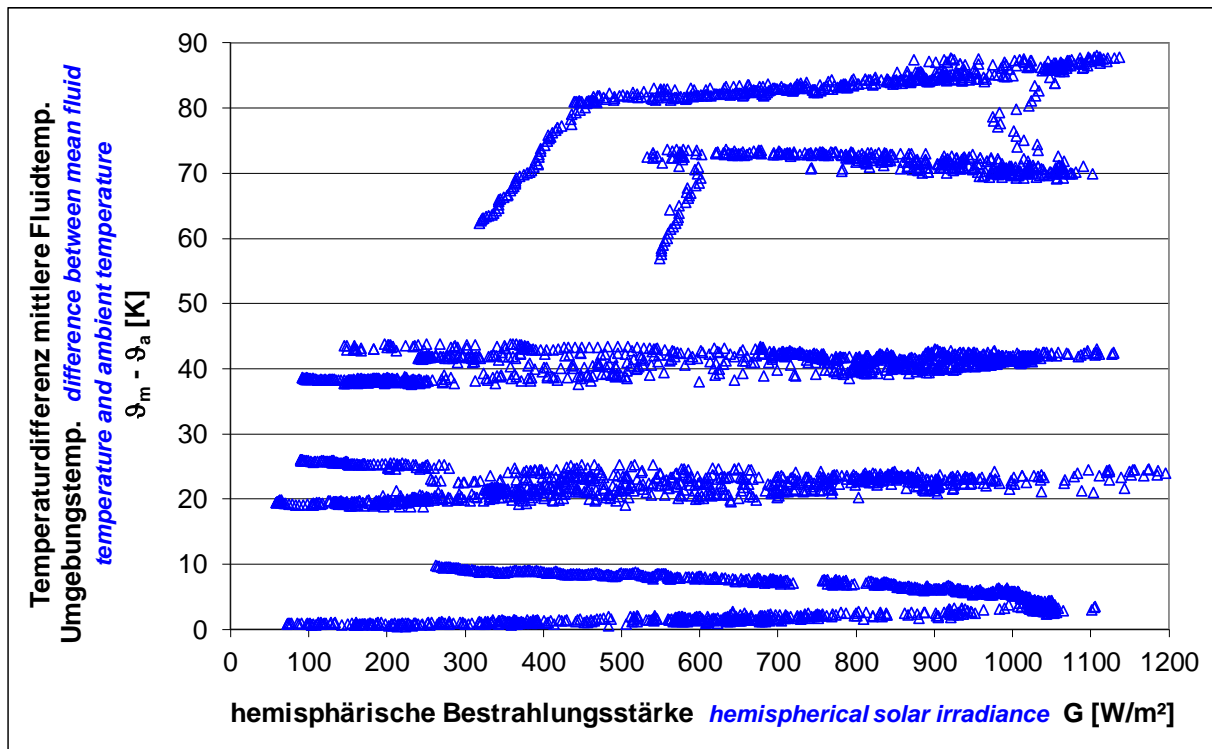


Abbildung A.3: Temperaturdifferenz zwischen mittlerer Fluidtemperatur und Umgebungstemperatur für unterschiedliche hemisphärische Bestrahlungsstärken

Figure A.3: Difference between mean fluid temperature and ambient temperature for different hemispherical solar irradiance values

Anhang B: Bezug auf Aperturfläche

Annex B: Reference to aperture area

Seit März 2014 hat die internationale Norm EN ISO 9806 die bislang gültige europäische Norm EN 12975-2:2006 abgelöst. Die EN ISO 9806 verwendet als Bezugsfläche für die Kollektorkennwerte die Brutto-Kollektorfläche. Um die Vergleichbarkeit mit Kollektorkennwerten herzustellen, die auf die Aperturfläche bezogen sind, werden in diesem Anhang die Kollektorkennwerte bezogen auf die Brutto-Kollektorfläche und Aperturfläche dargestellt.

Die thermische Leistungsfähigkeit des Kollektors ist unabhängig von der gewählten Bezugsfläche und ändert sich daher durch die hier beschriebene Umrechnung nicht!

Since March 2014 the international standard EN ISO 9806 has replaced the European standard EN 12975-2:2006 which was valid so far. The standard EN ISO 9806 uses for the collector parameters the gross area as reference area. For the comparison of collector parameters, which were determined using the aperture area as reference area, this annex presents the collector parameters based on gross collector area and aperture area.

The thermal performance of the collector is independent from the used reference area and hence is not changed by the conversion procedure described here!

Die Umrechnung von der Brutto-Kollektorfläche (A_G) als Bezugsfläche auf die Aperturfläche (A_{Ap}) als Bezugsfläche erfolgt durch das Flächenverhältnis A_G/A_{Ap} für die Kollektorkennwerte: $\eta_{0,b}$, a_1 , a_2 , a_5 , a_7 und a_8 .

Die Kollektorkennwerte K_d , a_4 sind flächenunabhängig und bedürfen keiner Umrechnung.

The conversion from the gross collector area (A_G) as reference area to the aperture area (A_{Ap}) as reference area is calculated by multiplication with the area ratio A_G/A_{Ap} for the collector parameters $\eta_{0,b}$, a_1 , a_2 , a_5 , a_7 and a_8 .

The collector parameters K_d , a_4 and independent from the reference area and need no conversion.

$$\eta_{0,b}(A_{Ap}) = \eta_{0,b}(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

$$a_1(A_{Ap}) = a_1(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

$$a_2(A_{Ap}) = a_2(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

$$a_5(A_{Ap}) = a_5(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

$$a_7(A_{Ap}) = a_7(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

$$a_8(A_{Ap}) = a_8(A_G) \frac{A_G}{A_{Ap}}$$

(A_{Ap}) steht hierbei für den auf die Aperturfläche bezogenen Kollektorkennwert und (A_G) für den auf die Brutto-Kollektorfläche bezogenen Kollektorkennwert.

(A_{Ap}) represents the collector parameter based on aperture area and (A_G) represents the collector parameter based on gross area.

Spezifische Nutzenergie des Kollektors:

Specific useful energy extracted from the collector:

$$\dot{Q} = A_G \left[\eta_{0,b} K_b(\theta_L, \theta_T) G_b + \eta_{0,b} K_d G_d - a_1(\vartheta_m - \vartheta_a) - a_2(\vartheta_m - \vartheta_a)^2 - a_3 u'(\vartheta_m - \vartheta_a) \right. \\ \left. + a_4(E_L - \sigma T_a^4) - a_5 \left(\frac{d\vartheta_m}{dt} \right) - a_6 u' G - a_7 u'(E_L - \sigma T_a^4) - a_8(\vartheta_m - \vartheta_a)^4 \right]$$

mit/*with*

$$K_b(\theta_L, \theta_T) = K_b(\theta_L, 0) \cdot K_b(0, \theta_T)$$

Bezugsfläche, Brutto-Kollektorfläche, Aperturfläche <i>Reference area, gross area, aperture area</i>	A, A_G, A_{Ap} [m ²]	$A_G = 2.52$	$A_{Ap} = 2.31$
		Bezug A_G <i>Based on</i> A_G	Bezug A_{Ap} <i>Based on</i> A_{Ap}
Konversionsfaktor basierend auf der direkten Bestrahlungsstärke <i>peak collector efficiency based on beam irradiance</i>	$\eta_{0,b}$ [-]	0.744	0.812
Einfallswinkel-Korrekturfaktor für diffuse Strahlung <i>incidence angle modifier for diffuse radiation</i>	K_d [-]	0.970	0.970
Wärmedurchgangskoeffizient <i>heat loss coefficient</i>	a_1 [W/(m ² K)]	3.716	4.054
temperaturabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>temperature dependent heat loss coefficient</i>	a_2 [W/(m ² K ²)]	0.013	0.014
windabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>wind speed dependent heat loss coefficient</i>	a_3 [J/(m ³ K)]	0	-
Faktor zur Berechnung der von der Himmelstemperatur abhängigen Strahlungswärmeverluste <i>factor for calculation of sky temperature dependent radiative heat losses</i>	a_4 [-]	0	-
effektive spezifische Wärmekapazität <i>effective specific thermal capacity</i>	a_5 [J/(m ² K)]	10360	11302
Koeffizient zur Berechnung der Windabhängigkeit des Konversionsfaktors <i>coefficient for calculation of wind dependence of zero loss efficiency</i>	a_6 [s/(m)]	0	-
Windabhängiger Strahlungsaustauschkoeffizient <i>wind speed dependence or IR radiation exchange</i>	a_7 [s/m]	-	-
Koeffizient zur Berechnung der Strahlungswärmeverluste <i>coefficient for radiation losses</i>	a_8 [W/m ² K ⁴]	-	-

Einfallswinkel-Korrekturfaktor der direkten Bestrahlungsstärke

Incidence angle modifier of the beam solar irradiance

Einfallswinkel θ <i>incident angle θ</i>	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
$K_b(\theta_L, 0)$:	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.90	0.73	0.37	0.00
$K_b(0, \theta_T)$:	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.96	0.90	0.73	0.37	0.00

Anhang C: Nomenklatur

Annex C: Symbols and Units

A_G	[m ²]	Brutto-Kollektorfläche / <i>gross area of collector</i>
A_{Ap}	[m ²]	Aperturfläche / <i>aperture area of collector</i>
a	[(mbar h ²)/l ²]	Koeffizient zur Berechnung des Druckverlusts <i>coefficient for calculation of pressure loss</i>
b	[(mbar h)/l]	Koeffizient zur Berechnung des Druckverlusts <i>coefficient for calculation of pressure loss</i>
a_1	[W/(m ² K)]	Wärmedurchgangskoeffizient bei $(\vartheta_m - \vartheta_a) = 0$ <i>heat loss coefficient at $(\vartheta_m - \vartheta_a) = 0$</i>
a_2	[W/(m ² K ²)]	temperaturabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>temperature dependent heat loss coefficient</i>
a_3	J/(m ³ K)	windabhängiger Wärmedurchgangskoeffizient <i>wind speed dependent heat loss coefficient</i>
a_4	-	Faktor zur Berechnung der von der Himmelstemperatur abhängigen Strahlungswärmeverluste <i>factor for calculation of sky temperature dependent radiative heat losses</i>
a_5	[kJ/(m ² K)]	effektive spezifische Wärmekapazität des Kollektors <i>effective specific heat capacity of the collector</i>
a_6	s/m	Koeffizient zur Berechnung der Windabhängigkeit des Konversionsfaktors <i>coefficient for calculation of wind dependence in zero loss efficiency</i>
a_7	s/m	Windabhängiger Strahlungsaustauschkoeffizient <i>wind speed dependence or IR radiation exchange</i>
a_8	W/m ² K ⁴	Koeffizient zur Berechnung der Strahlungswärmeverluste <i>coefficient for radiation losses</i>
E_L	[W/m ²]	langwellige Strahlung ($\lambda > 3 \mu\text{m}$) / <i>long wave irradiance ($\lambda > 3 \mu\text{m}$)</i>
$\eta_{0,b}$	[-]	Konversionsfaktor basierend auf der direkten Bestrahlungsstärke G_b <i>peak collector efficiency based on beam irradiance G_b</i>
$\eta_{0,hem}$	[-]	Konversionsfaktor der hemisphärischen Bestrahlungsstärke G <i>conversion factor based on hemispherical irradiance G</i>
G	[W/m ²]	hemisphärische Bestrahlungsstärke / <i>hemispherical solar irradiance</i>
G_b	[W/m ²]	direkte Bestrahlungsstärke / <i>beam solar irradiance</i>
G_d	[W/m ²]	diffuse Bestrahlungsstärke / <i>diffuse solar irradiance</i>
$K_b(\theta_L, \theta_T)$	[-]	Einfallswinkelkorrekturfaktor der direkten Bestrahlungsstärke <i>incident angle modifier of beam solar irradiance</i>
$K_b(\theta_L, 0)$	[-]	Einfallswinkelkorrekturfaktor der direkten Bestrahlungsstärke (longitudinal) <i>incident angle modifier of beam solar irradiance (longitudinal)</i>
$K_b(0, \theta_T)$	[-]	Einfallswinkelkorrekturfaktor der direkten Bestrahlungsstärke (transversal) <i>incident angle modifier of beam solar irradiance (transversal)</i>
K_d	[-]	Einfallswinkelkorrekturfaktor der diffusen Bestrahlungsstärke <i>incident angle modifier of diffuse solar irradiance</i>
\dot{m}	[kg/h]	Massenstrom / <i>mass flow rate</i>
\dot{Q}	[W]	Kollektorleistung pro Modul / <i>power per collector unit</i>
Δp	[mbar]	Druckverlust / <i>pressure loss</i>
t	[s]	Zeit / <i>time</i>
T_a	[K]	Umgebungstemperatur / <i>ambient air temperature</i>
u	[m/s]	Windgeschwindigkeit / <i>surrounding air speed</i>
u'	[m/s]	Reduzierte Windgeschwindigkeit / <i>reduced surrounding air speed</i>
\dot{V}	[l/h]	Volumenstrom / <i>volume flow</i>
ϑ	[°C]	Temperatur / <i>temperature</i>
ϑ_a	[°C]	Umgebungstemperatur / <i>ambient air temperature</i>
ϑ_e	[°C]	Kollektoraustrittstemperatur / <i>collector outlet temperature</i>

ϑ_{in}	[°C]	Kollektoreintrittstemperatur / <i>collector inlet temperature</i>
ϑ_m	[°C]	mittlere Fluidtemperatur / <i>mean fluid temperature</i>
θ	[°]	Einfallswinkel der direkten Bestrahlungsstärke <i>incidence angle of beam solar irradiance</i>
σ	W/(m ² K ⁴)	Stefan-Boltzmann-Konstante $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m ² K ⁴) <i>Stefan-Boltzmann-constant $\sigma = 5.67 \times 10^{-8}$ W/(m²K⁴)</i>